


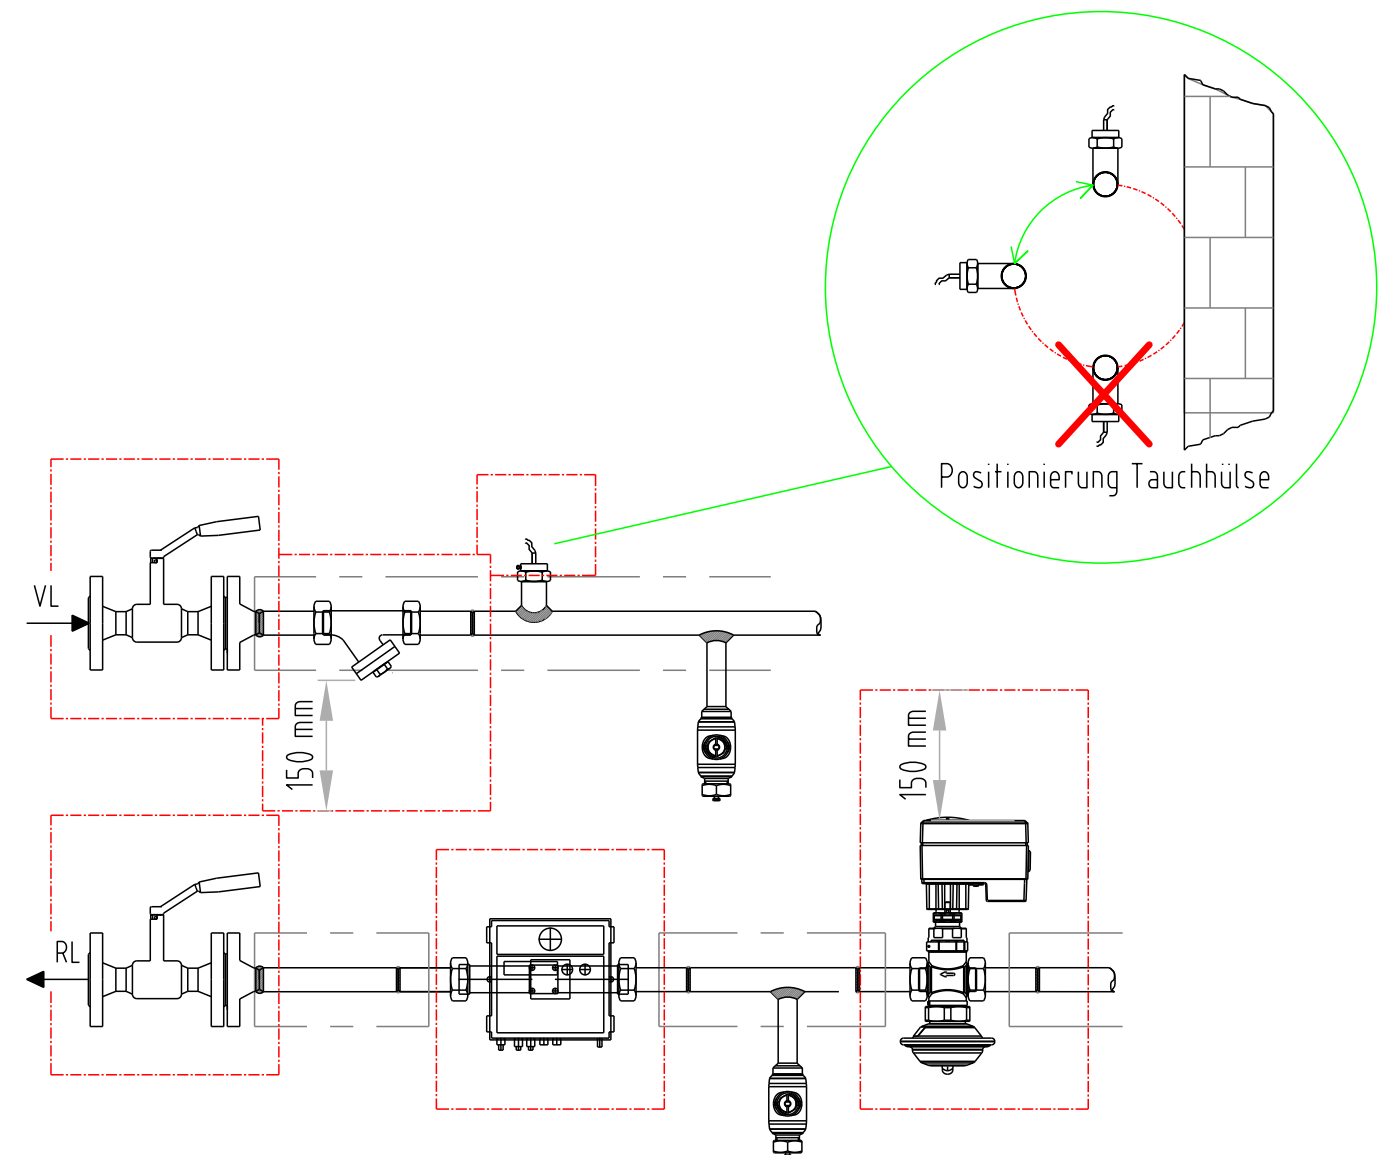

- | Bodenabstand X
(mm) | | Achsabstand VL/RL
(mm) | Wandabstand Y
(mm) | Wartungsbereich
(mm) |
|--------------------------|------|-----------------------------|-------------------------|---------------------------|
| min. | max. | min. | min. | min. |
| 400 | 1200 | 400 | 150 | 600 |

Anschluss Hausstation bis 370kW Technische Anschlussvorschrift (TAV)		Refuna AG Beznau 5312 Döttingen	
 Regionale Fernwärme Unteres Aaretal Refuna	Grösse: A3 Massstab: %	Erstellt: 05.05.2023 letzte Änd. 27.03.2024	
	Datei: 2301_Anschluss Hausstation.dgn	Bearbeitet: L. Grüninger Geprüft: S. Lappe	
Refuna AG behält sich alle Rechte an diesem Dokument vor. © Copyright by Refuna AG		Plan Nr. 2301	
		Rev. -	